


Rzędna terenu mmpm	Rzędna dna rury mmpm	Głębokość m	Odstępek m	Średnica rury c.w.u. mm	Średnica rury c.w.u. mm
412,02	411,32	0,8	0,00	6,5m	0,00
415,12	414,42	0,8	6,5	5,5m	6,5
415,38	414,68	0,8	12,00	27,0m	12,20
416,20	415,50	0,8	39,00	21,6m	53,10
417,00	416,30	0,8	60,60	8m	63,00
417,12	416,42	0,8	68,60		69,10
417,12	416,42	0,8	70,60		70,00

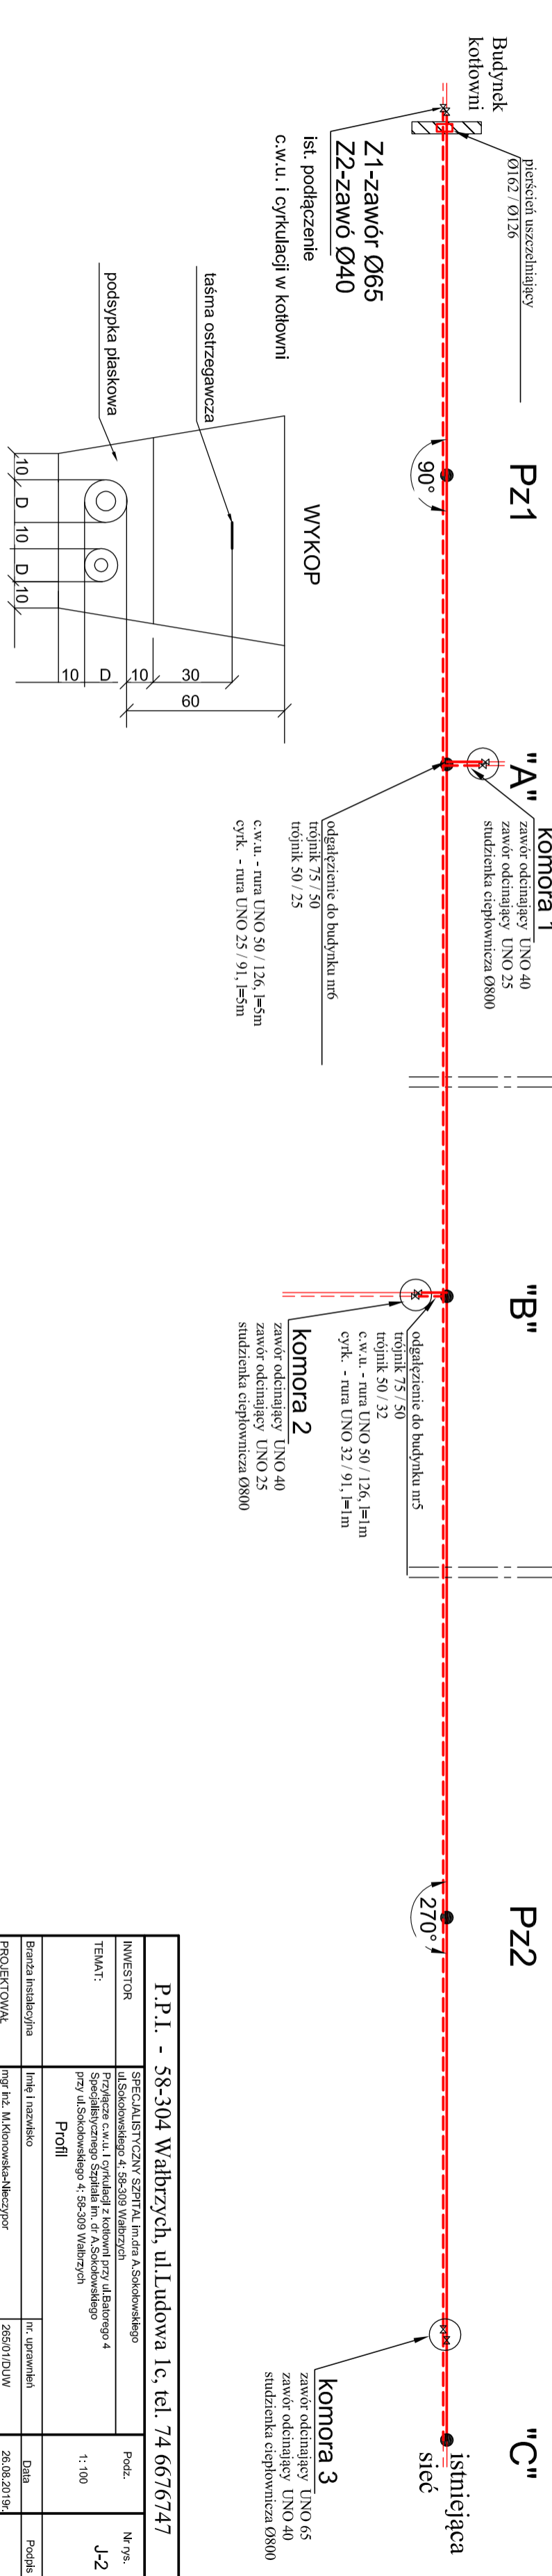

P.P.I. - 58-304 Walbrzych, ul. Ludowa 1c, tel. 74 6676747	
INWESTOR	SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. dr. A. Sokołowskiego
TEMAT:	Przebieg c.w.u. i ogrzewania z kotłowni przy ul. Balonowa 4 Specjalistycznego Szpitala im. dr. A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Walbrzych
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mikkońska-Mieczysław
SPRAWDZIŁ	
Podz.	Podz.
1: 100	J-2
Data	Podpis
28.08.2019r.	